

UW VEILIGHEID, ONS WERK

Gemeentelijke Rapportage Oudewater

FACTS & FIGURES

Inwoners per 1-1-2024.....10.223

Bijdrage Gemeentelijk Basistakenpakket:.....€ 698.347,-

Individueel Gemeentelijk Pluspakket:.....€ 22.667,-

- Beheerpakketten repressieve huisvesting
- Pakket 2: Vastgoedbeheer operationeel
- Pakket 4: Schoonmaak compleet
- Pakket 5: Gezondheid en veiligheid

Brandweerposten:

- Post Oudewater

GRIP-incidenten


- geen

BRANDWEERREPRESSIE

Totaal aantal uitrukken brandweer in gemeente Oudewater


- 2024: 52
- 2023: 49
- 2022: 52

Uitrukken per categorie in gemeente Oudewater

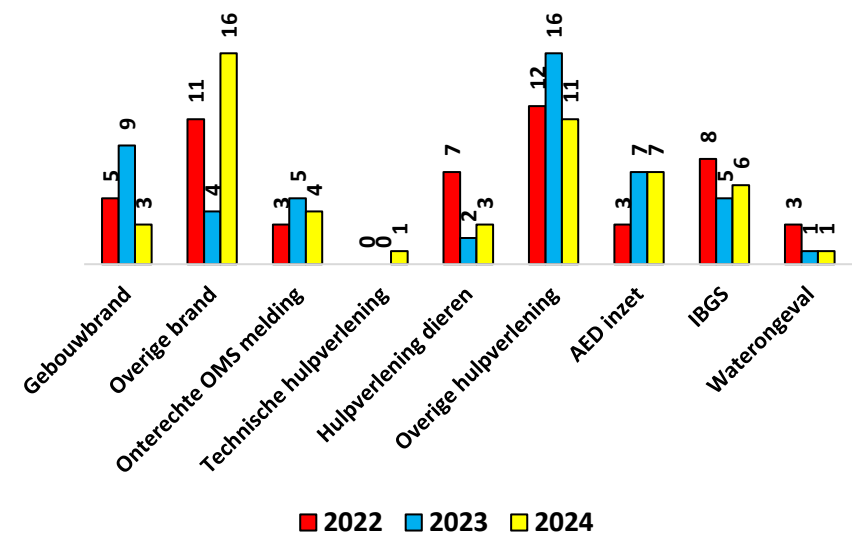


RISICOBEBEERSING

Realisatie adviezen brandveiligheid in Oudewater

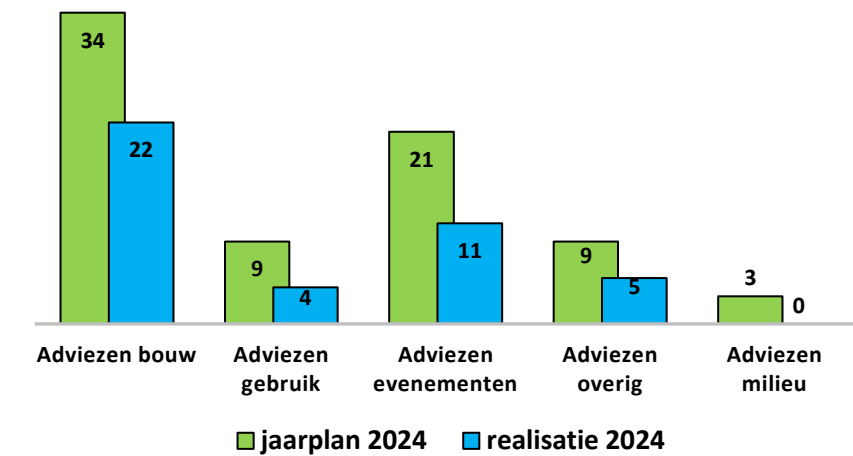


In deze grafiek ziet u de gerealiseerde adviezen afgezet tegen de jaarplanning die in overleg met de gemeente is gemaakt. Het uitbrengen van adviezen is vraaggestuurd. Er zijn minder adviezen bouw uitgebracht dan gepland. De overige adviezen zijn – in grote lijnen – conform jaarplanning gerealiseerd.

VRU-opkomsttijden brandweer in gemeente Oudewater

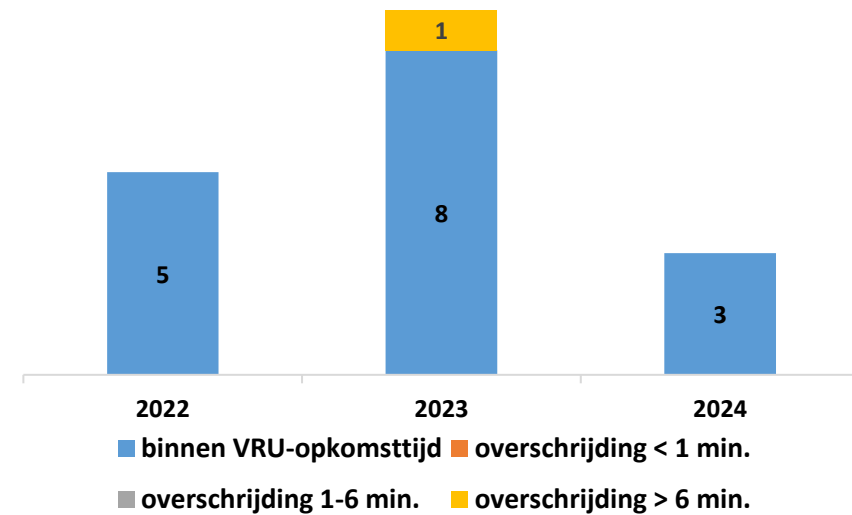

Bij alle drie gemeten gebouwbranden was de opkomsttijd binnen de gestelde norm.

Realisatie toezicht brandveiligheid in Oudewater

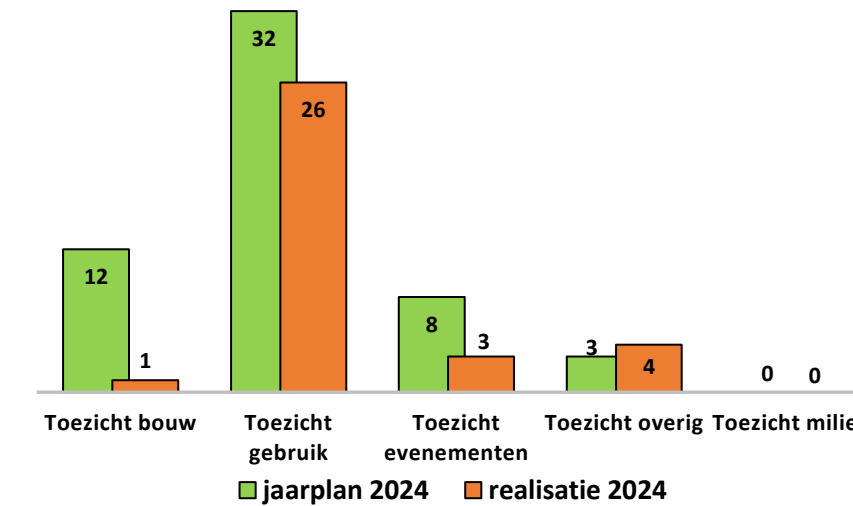

In deze grafiek ziet u het gerealiseerde toezicht afgezet tegen de jaarplanning die in overleg met de gemeente is gemaakt. Op de volgende pagina wordt de grafiek nader toegelicht.

Zie pagina 3 voor de leeswijzer bij deze gemeentelijke rapportage.
Hier vindt u extra toelichting op de diverse onderdelen.

- **Toezicht bouw:** controles Bouw zijn vraaggestuurd; we voeren deze uit in overleg met/op verzoek van de gemeente. Helaas hebben we hiertoe nauwelijks verzoeken voor ontvangen. Alle gevraagde controles zijn uitgevoerd.
- **Toezicht gebruik:** Op de gebouwenlijst stonden 26 te controleren gebouwen. Bij 25 gebouwen is een controle uitgevoerd, wat heeft geleid tot 1 hercontrole (4%). Het goede naleefgedrag verklaart grotendeels dat we minder controles hebben uitgevoerd (we rekenen in de planning (32 controles) met 20% hercontrole).
- **Toezicht evenementen:** waar nodig (vooral B en C-evenementen) worden controles uitgevoerd.
- **Toezicht overig:** er zijn in het jaarplan geen gemeentespecifieke controles afgesproken. Op verzoek van de gemeente zijn er controles gedaan bij Woongebouw Stichting De Woningraat en controles in verband met huisvesting arbeidsmigranten.
- **Toezicht milieu:** geen bijzonderheden.

(BRAND)VEILIG LEVEN

(Brand)Veilig Leven richt zich op het stimuleren van brandveilig gedrag van o.a. burgers en instellingen zodat zij beter brandgevaarlijke situaties signaleren en brand kunnen voorkomen.

Gemeente specifiek:

- Het streven is om 40% van de basisscholen te bereiken met onze schatkistlessen. Regionaal hebben we in 2024 49% van de basisscholen bereikt. In Oudewater hebben we dit streven precies bereikt.
- MBO opleidingen en VMBO opleidingen kunnen hun leerlingen opleiden over brandveiligheid in hun toekomstige werkveld. Verschillende MBO en VMBO instellingen in de regio maken hier nu ook gebruik van.
- We hebben 11 jonge gezinnen extra geïnformeerd over de brandveiligheid in huis n.a.v. een aangifte van geboorte bij publiekszaken van de gemeente.
- 7 huishoudens hebben bij ons extra brandveiligheidsinformatie opgevraagd n.a.v. hun verhuizing.
- We zijn aangesloten op alle KVO en SVO terreinen en gebieden met het Convenant Veilig Uitgaan. Wij hebben deelgenomen aan een fysieke activiteit bij 1 gebied in deze gemeente.
- We hebben tijdens de Nationale Brandpreventieweken in oktober 6 dagen in Oudewater voorlichting gegeven aan ongeveer 1000 bezoekers over het brandveiliger maken van hun woning en meer specifiek het veilig opladen van elektrische apparaten.

Naast de gemeente specifieke activiteiten, hebben er verschillende regiobrede activiteiten plaatsgevonden. Zo is er digitaal lesmateriaal ‘Brandmeester’ beschikbaar voor alle VMBO scholen in de regio. Besteden we aandacht aan brandveiligheid in huis via onze website en (sociale)media kanalen en kunnen inwoners ons vragen stellen via onze whatsappservice, telefoon en/of mail. We hebben gewerkt aan het komen tot een eerste businesscase voor een Risk Factory in de regio. We werken sinds dit jaar met het CCV samen om te komen tot een nieuwe werkwijze m.b.t. de rol van de brandweer bij het Keurmerk Veilig Ondernemen omdat wij alle ondernemers willen helpen met hun brandveiligheid ook wanneer gevestigd op een terrein zonder keurmerk. We hebben gewerkt aan het komen tot een regionaal veerkracht profiel.

CRISISBEHEERSING

Crisisbeheersing VRU draagt vooral regionaal zorg voor planvorming en opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor alle regionaal betrokken crisisfunctionarissen. Al deze activiteiten worden zo vorm gegeven dat planvorming overal toepasbaar is en dat crisisfunctionarissen overal in de regio hun taak kunnen vervullen. Hieronder treft u een overzicht van de actuele planvorming, voor zover relevant voor uw gemeente. Daaronder de specifiek lokale activiteiten vanuit de VRU op het terrein van bevolkingszorg, voor zover van toepassing.

PLANVORMING

Planvorming	Vastgesteld	Actualisatie (verwacht)
IBP Continuïteit van de samenleving (netcongestie)	4-3-2021	2025
Dijkkring 14, 15 en 44	15 = 2007 44 = 2012 Coörd. plan = 2019 Convenant = 2015	2025
IBP Extreem geweld en terrorisme	1-12-2023	2027
MCP Infectieziektebestrijding	9-11-2017	2025 concept
AK ontplofbare oorlogsresten	17-1-2023	2027
AK explosieven bij panden/gebouwen	10-10-2024	2028
AK cybergevolgbestrijding	21-1-2022	2026
AK stralingsincidenten	14-6-2023	2027
AK extreem weer	30-5-2023	2027
AK aanpak asbestincidenten	1-7-2024	2028
AK luchtvaartongevallen	29-3-2023	2029
Operationeel-tactisch plan nooddistributie jodiumtabletten	1-7-2024	2028
AK Ontruimen, evacueren en opvang	13-5-2020	2026
IBP Vaarwegen	22-6-2024	2028
AK routekaart overlast door te veel water	1-10-2024	2028
AK Hoogwater rivier	3-10-2024	2028
AK Hoogwater storm	8-1-2020	2025
AK CoPI	8-1-2025	2027
AK ROT	8-7-2024	2027

(AK = Aandachtskaart, IBP = Incident Bestrijdingsplan, MCP = Multidisciplinair Coördinatieplan)

Streven actualisatie: RBP eens in de 3 jaar, IBP eens in de 4 jaar, AK herziening naar behoefte.

BEVOLKINGSZORG

Oefeningen bevolkingszorg

- 5 april 2024 Analyseren en vw denken basis
- 12 juni 2024 Analyseren en vw denken verdieping
- 27 september Masterclass II
- 8 november Burgemeestersgame
- 15 november Training leiding geven en nemen in BT

UW VEILIGHEID, ONS WERK

Gemeentelijke Rapportage Oudewater

Leeswijzer Gemeentelijke Rapportage 2024

Waar de bestuurlijke rapportage rapporteert aan het Algemeen Bestuur van de VRU over regionale producten, diensten en indicatoren gaat de gemeentelijke rapportage in op die producten, diensten en indicatoren die gemeente specifiek zijn te maken. De gemeentelijke rapportage is daarmee nadrukkelijk geen volledige opsomming van alle door de VRU uitgevoerde taken. Er is voor gekozen in de rapportage slechts een beperkt aantal herkenbare producten, diensten en indicatoren op te nemen. Dit is in goed overleg met een aantal gemeenten en de interne organisatie tot stand gekomen. De gemeentelijke rapportage is dus aanvullend op het jaarverslag van de VRU. In deze leeswijzer treft u nadere toelichting om de rapportage te kunnen duiden.

Facts & Figures

Inwoners: Inwonersaantallen volgens het CBS op 01-01-2024

Bijdrage Gemeentelijk Basistakenpakket: Volgens geactualiseerde begroting 2024

Individueel Gemeentelijk Pluspakket: Volgens afspraak bijlage 1 Taakuitvoeringsovereenkomst

Brandweerposten: De brandweerposten binnen de gemeentegrenzen. Brandweezorg kan geleverd worden door brandweereenheden uit de hele regio.

Brandweerrepressie

Grafiek Uitrukken

Gebouwbrand:

- In de aantallen zijn de uitrukken opgenomen die geregistreerd zijn in het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) en als gebouwbrand zijn geclassificeerd.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Overige brand:

- In de aantallen zijn de uitrukken opgenomen die geregistreerd zijn in het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) en als overige brand zijn geclassificeerd (bijvoorbeeld buitenbrand, brand industrie, scheepvaart etc.).
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Onterechte OMS-melding:

- Meldingsclassificatie = automatisch brandalarm, openbaar meldsysteem of particuliere alarmcentrale.
- Dit betreffen loze meldingen, als er daadwerkelijk brand is wordt de melding als brand gerapporteerd.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Technische hulpverlening:

- In de aantallen zijn alleen de uitrukken opgenomen die geregistreerd zijn in het GMS met classificatie ongeval (bijvoorbeeld ongeval wegvervoer, spoorvervoer etc.) en waarbij (red)gereedschap is ingezet ter bevrijding van mensen.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Hulpverlening dieren:

- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Overige hulpverlening:

- Voorbeelden: assistentie politie, assistentie ambulance, afhijsen patiënt, dienstverlening, stormschade.
- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

AED inzet:

- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

IBGS (Incident bestrijding gevaarlijke stoffen):

- Hieronder vallen ook de meldingen van gaslekkages. Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Waterongeval:


- Er moet een eenheid van de brandweer gealarmeerd zijn.

Grafiek VRU-opkomsttijden

De wet heeft bepaald dat opkomsttijden enkel en alleen gelden voor gebouwbranden. Dit is dus maar een beperkt deel van de totale uitrukken van de brandweer.

Sinds 2015 worden de in het algemeen bestuur van de VRU vastgestelde meettijden (Veiligheidszorg Op Maat) gehanteerd in plaats van de wettelijke normtijden. Deze

meettijden worden als prestatienorm gehanteerd om de opkomsttijden van de brandweer te toetsen. In het schema hierna ziet u de opbouw van de opkomsttijd.

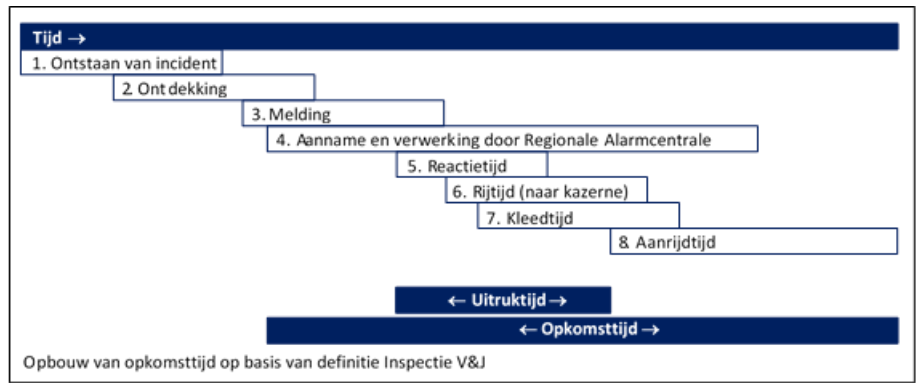

In de grafiek in de rapportage is het resultaat te lezen van de VRU-opkomsttijden.

Overschrijdingen van de VRU-opkomsttijden kunnen meerdere oorzaken hebben.

Lange meldkamertijd; denk hierbij aan een onduidelijke melding of moeizame verbale communicatie.

Lange uitruktijd; het uitrukpersoneel doet er langer dan gemiddeld over om weg te rijden uit de kazerne. Verkeersomstandigheden zoals drukte of werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de uitruktijden.

Lange aanrijdtijd; verkeersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de rijtijden van de kazerne naar de locatie van de melding. Denk hierbij aan verkeersdrukke en werkzaamheden.

Reële opkomsttijd; de opkomsttijd is niet altijd praktisch haalbaar. De afstand tussen de kazerne en het object is dan te groot om de opkomsttijd te kunnen halen.

Gecombineerde factoren; bij meerdere onderdelen van de opkomsttijd is een kleine overschrijding zichtbaar die cumulatief voor de overschrijding zorgen.

Andere post; de uitruk is gedaan door een andere post omdat het dichtstbijzijnde voertuig al ingezet was of buiten dienst stond.

Statusfout; er is een fout in de registratie gemaakt. De bevelvoerder heeft zich bijvoorbeeld vergeten ter plaatse te melden of drukt per ongeluk op een later moment nogmaals op de knop ter plaatse. De eerdere registratie wordt dan overschreven. De daadwerkelijke opkomsttijd is in veel gevallen niet meer exact te achterhalen.

Risicobeheersing

Grafiek Realisatie Adviezen brandveiligheid

Hier wordt het aantal door de gemeente gevraagde adviezen op de brandveiligheid aan de VRU t.b.v. bouwvergunningen, gebruikvergunningen, evenementenvergunningen (integraal dus incl. advies t.a.v. gezondheidskundige aspecten) en overige vergunningen (bijv. nadere goedkeuringen installaties en ruimtelijke- en infrastructurele plannen) vermeld. U ziet de gerealiseerde adviezen afgezet tegen de met uw gemeente afgestemde jaarplanning.

Grafiek Realisatie Toezicht brandveiligheid

Hier wordt het aantal door de VRU uitgevoerde brandveiligheidscontroles naar aanleiding van bouwwerkzaamheden, bestaande gebouwen, evenementen en overige zaken (gemeente specifiek toezicht bijv. bijzondere handhaving, klachten en meldingen

brandonveilige situaties, BRZO en Aanwijzing bedrijfsbrandweer) vermeld. U ziet het gerealiseerde toezicht afgezet tegen de met uw gemeente afgestemde jaarplanning.

(Brand)Veilig Leven

Hier worden de gemeente-specifieke activiteiten vermeld die zijn uitgevoerd in het kader van (Brand)Veilig Leven.

BRZO

Hier worden bedrijven vermeld die onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) vallen (indien van toepassing). Deze bedrijven kunnen afhankelijk van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen die op het bedrijf aanwezig zijn laagdrempelig of hoogdrempelig worden gecategoriseerd. Zowel op laag- als hoogdrempelige bedrijven wordt door de VRU toezicht gehouden en wordt beoordeeld of een bedrijfsbrandweer verplicht is. Alleen voor de hoogdrempelige bedrijven wordt door de VRU een rampbestrijdingsplan (RBP) opgesteld.

Crisisbeheersing

Planvorming

De Wet veiligheidsregio's schrijft voor een aantal objecten en risico's een Rampbestrijdingsplan (RBP) voor. Daarnaast heeft de VRU voor specifieke objecten en risico's Incidentbestrijdingsplannen (IBP) en aandachtskarten (AK) opgesteld. In deze tabel wordt geschetst welke plannen er zijn voor objecten/risico's in de gemeente. Rampbestrijdingsplannen zijn specifiek voor de betreffende gemeente omdat zij betrekking hebben op bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Er zijn ook zogenaamde generieke plannen die gelden voor meer gemeenten, zoals plannen voor LPG-opslagstations en dijkringen.

Oefeningen bevolkingszorg

Hier staan de in de gemeente gehouden specifieke oefeningen met regionale en lokale piketten (indien van toepassing). Dit zegt niets over de geoefendheid van uw piket-functionarissen. Hierover wordt u jaarlijks geïnformeerd door onze afdeling Gemeentelijke crisisbeheersing & Partners.